PIANO TERRA

Scala1:50

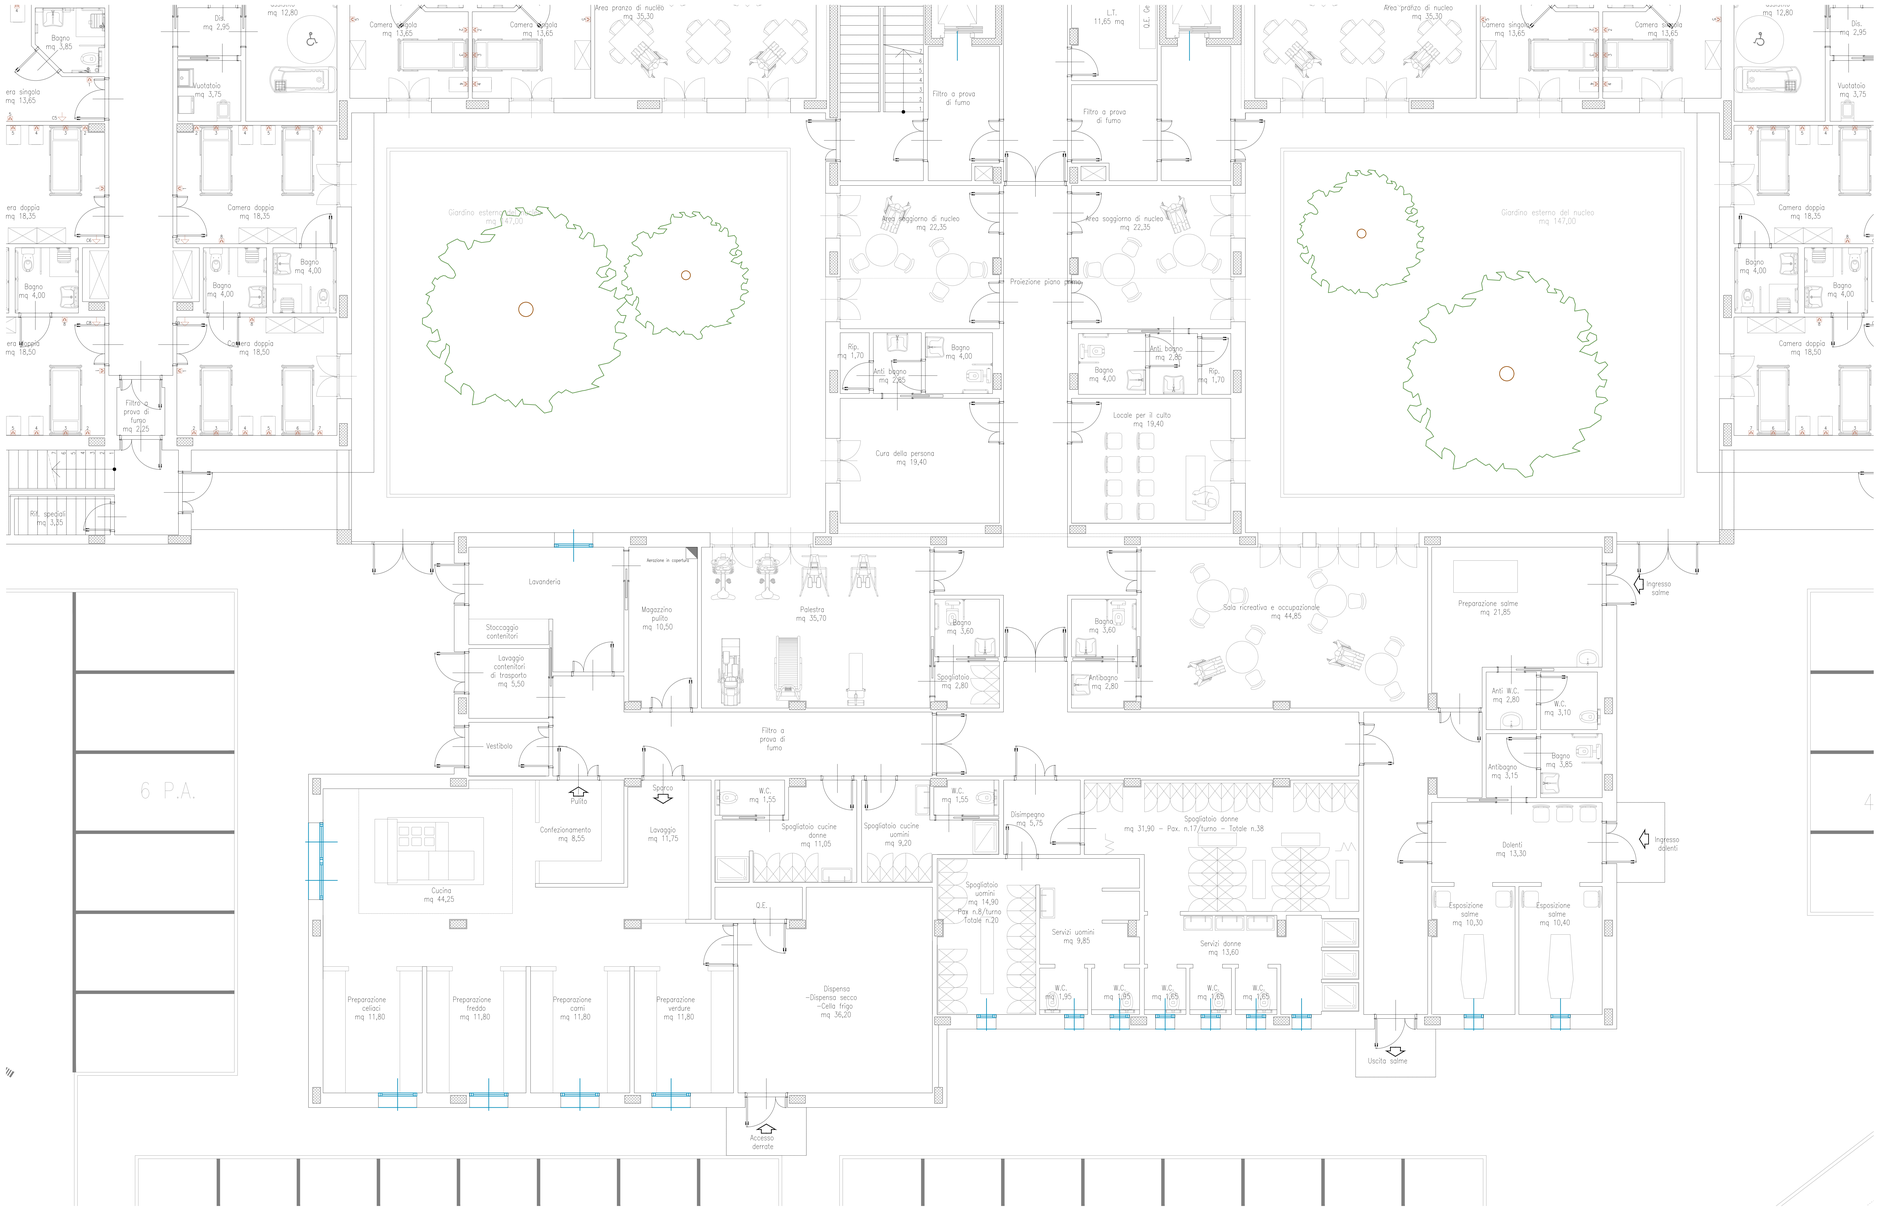

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	COLLETTORE EQUIPOTENZIALE
	PANNELLO CONTROLLO ISOLAMENTO
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

PARTICOLARE SUB-NODO GRUPPO PRESE A SPINA



Collegamenti entra-esci su più di due prese non sono ammessi nei locali medici di gruppo 1 e 2, poiché costituiscono direttamente sub-nodo

PARTICOLARE COLLETTORE EQUIPOTENZIALE



1. CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO, DA INCASSO, CON PORTA TRASPARENTE
2. SUPPORTO PER BARRETTA IN RAME
3. PIASTRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI IN RAME, SEZIONE 12x4mm
4. CAPICORDA PER CAVO IN RAME SEZIONE 16mmq
5. CAVO N07G9-K, COLORE GIALLO/VERDE, SEZIONE 16mmq, DALLA DORSALE
6. CAPICORDA PER CAVO IN RAME SEZIONE 6mmq
7. CAVO N07G9-K, COLORE GIALLO/VERDE, SEZIONE 6mmq, AI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI Spa=SP PER IL COLLEGAMENTO ALLE UTENZE

NOTE GENERALI IMPIANTO DI TERRA

NB: I collegamenti equipotenziali alle masse e masse estranee devono sono realizzati con conduttore N07G9-K colore giallo-verde, di sezione minima 1x6 mmq.

NB: I conduttori muniti di capicorda ad occhiello saranno attestati singolarmente a ciascun foro. I bulloni di fissaggio in acciaio inossidabile o in ottone provvisti di rondella elastica, avranno testa esagonale di diametro 6 mm e saranno filettati a fondo. Le targhette per la marcatura dei conduttori da fissare solidamente ai rispettivo conduttore saranno tali che le scritturazioni siano indelebili e sostituibili. Non sono ammesse targhette di tipo autoadesivo.

NB! Disegno valido solo per gli impianti elettrici

NB! Per gli staffaggi delle canalizzazioni elettriche, la ditta esecutrice degli impianti deve fornire relazione, redatta dalla ditta fornitrice dei materiali, che evidenzi il rispetto dei parametri Normativi vigenti relativi all'adeguatezza antisismica degli staffaggi rispetto la zona sismica di posa ed alla tipologia di edificio oggetto dell'intervento

NB! Nel caso di posa in traccia di cassette di derivazione o portafrutto su pareti REI, la ditta esecutrice degli impianti, in rispetto delle richieste della Norma CEI 64/8, deve fornire e posare, un pannello intumescente a base grafite certificato REI 120, secondo le indicazioni della ditta fornitrice, atto a ripristinare il grado REI della parete.

PARTICOLARE KEYPLAN

STUDIO PROTECNO s.r.l.
CONSULENZA AMBIENTALE - SICUREZZA - DIAG. ENERGETICA - PREV. INCENDI - PROGETTAZIONE - RISPETTO DEL LAVORO - WWW.STUDIOPROTECNO.IT
Headoffice: VERONA Via Albere 29/A – 37138 – Italia Tel. 045 567 600
Branchoffice: MILANO Viale Monte Rosa 28 – 20149 – Italia Tel. 02 434 19 415

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.34 l.r. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RSA DA 80 P.L. CIASCUNA IN COMUNE DI MONSUMMANO – VIA G. BENZONI
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
PRATICA DM 37/08 – D.Lgs.192/2500 EX LEGGE 10/91
IMPIANTO DI TERRA – PLANIMETRIA PIANO TERRA RSA 2