



SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE
LE ZONE AVRANNO DIMENSIONI MASSIME DI 1500mq

PIANO COPERTURA

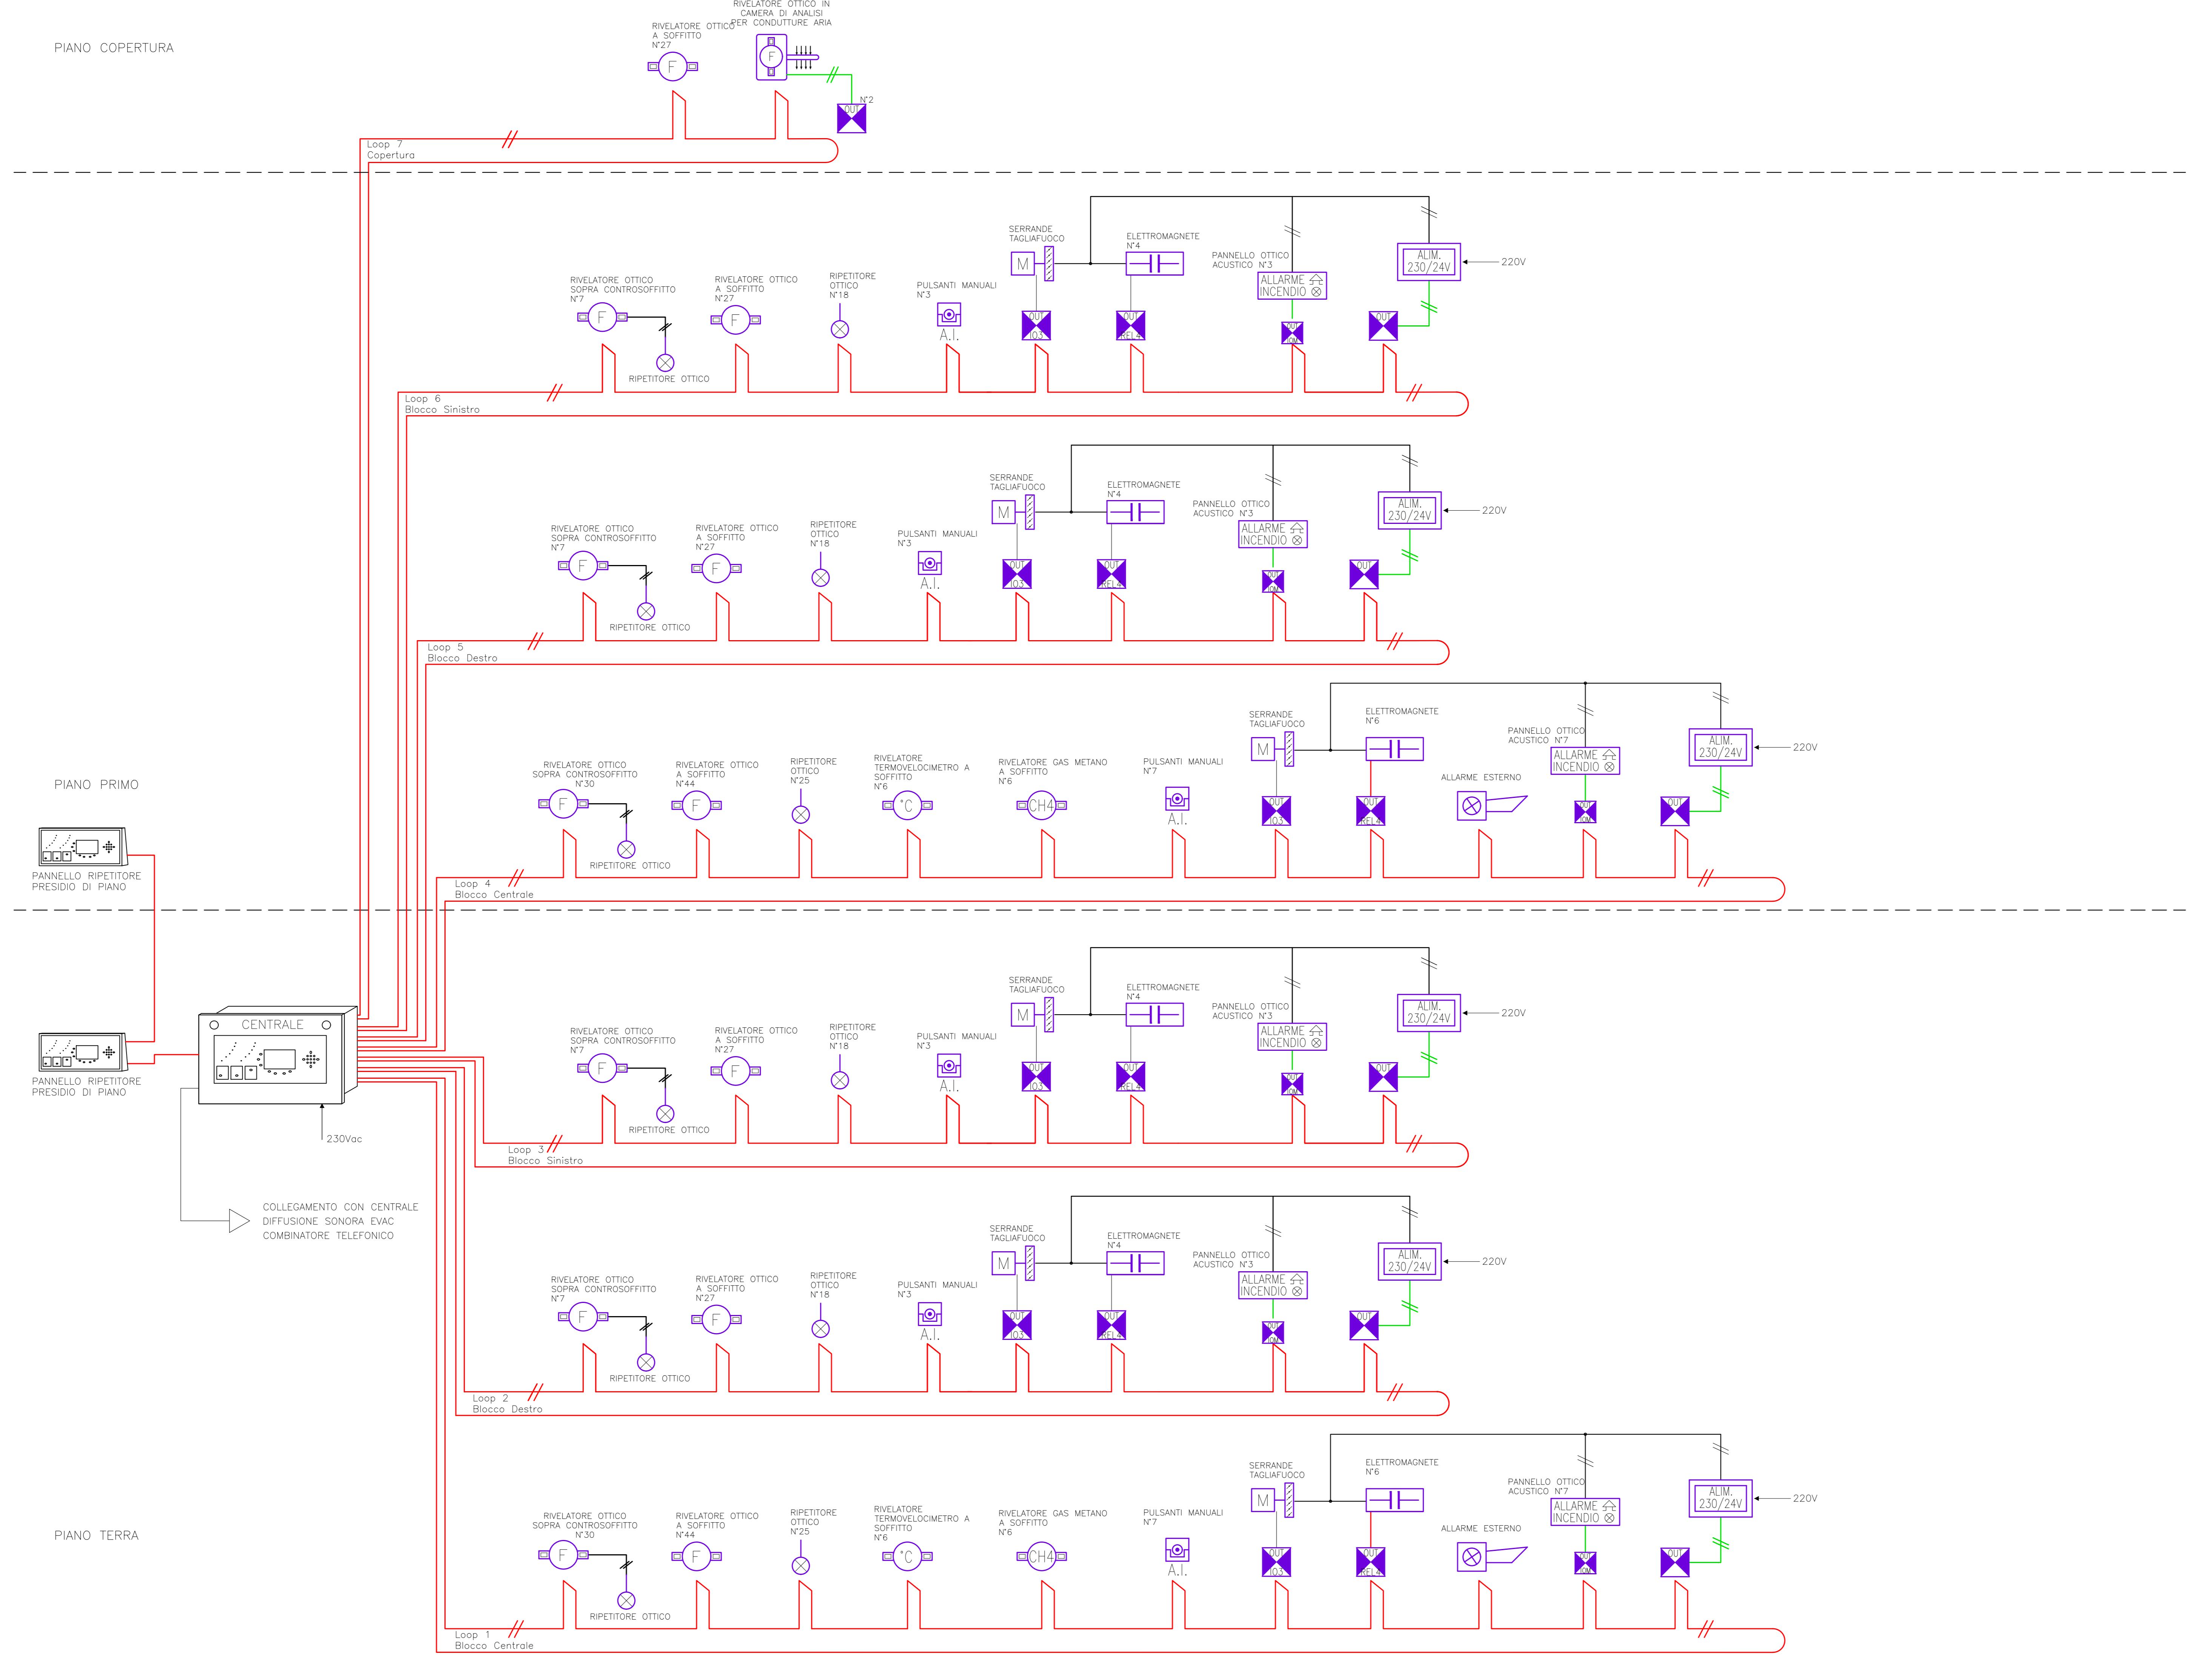

LEGENDA

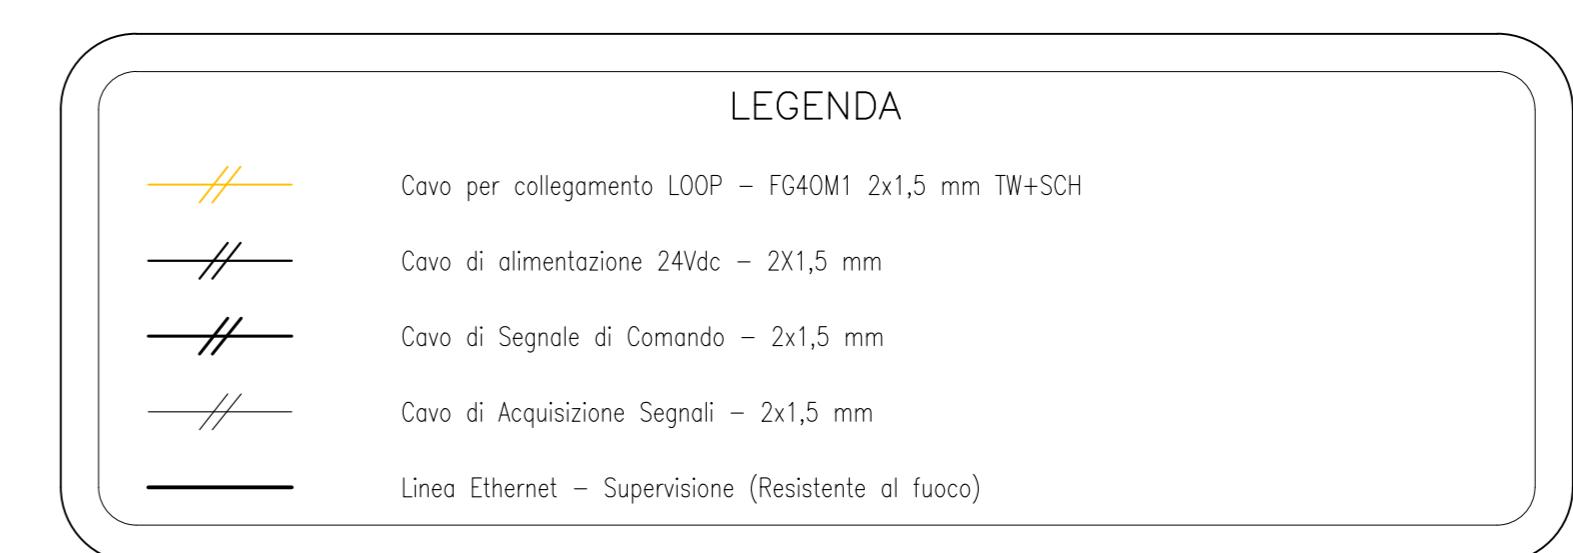

FGENDA



NB!

- DISEGNO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI
- PER GLI STAFFAGGI DELLE CANALIZZAZIONI ELETTRICHE LA DITTA INSTALLATRICE DEGLI IMPIANTI DEVE FORNIRE RELAZIONE, REDATTA DALLA DITTA FORNITRICE DEI MATERIALI, CHE EVIDENZI IL RISPETTO DEI PARAMETRI NORMATIVI VIGENTI RELATIVI ALL'ADEGUATEZZA ANTISISMICA DEGLI STAFFAGGI RISPETTO LA ZONA SISMICA DI POSA ED ALLA TIPOLOGIA DI EDIFICO OGGETTO DELL'INTERVENTO.
- NEL CASO DI POSA IN TRACCIA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE O PORTAFRUTTO SU PARETI REI, LA DITTA INSTALLATRICE DEGLI IMPIANTI, IN RISPETTO DELLE RICHIESTE DELLA NORMA CEI 64-8, DEVE FORNIRE UN E POSARE UN PANNELLO INTUMESCENTE A BASE GRAFITE CERTIFICATO REI 120, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DITTA FORNITRICE, ATTO A RIPRISTINARE IL GRADO REI DELLA PARETE.

ARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.34 L.R. 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE
DUE RSA DA 80 P.L. CIASCUNA IN COMUNE DI MONSUMMANO - VIA G. BENZONI
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
PRATICA RM 33/08 - DL 100/2009 EX LEGGE 10/01

PRATICA DM 37/08 – D.Lgs.192/2500 EX LEGGE 10/91
HEMA A BLOCCHI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DI RSA1 O RSA

	D		
	C		

	B	
	A	

REVISIONI - REVISIONS N. VISTO-CK. BY DATA-DAT
23/05/2025 SCALA 1:50 CLASSIFICA CL. 7552 DIS. DWG. E-D-T41
SCALE

23/05/2025 SCALE 1:50 CL. 7552 DWG. E-D-141

M.T.	APPROVATO APPROVAL	R.M.	PROG. PROJ.	R.M.	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA D.N.V.
------	-----------------------	------	----------------	------	---

M.I. APPROVAL B.M. PRW. B.M. QUALITÀ CERTIFICATO DA D.N.V.
=UNI EN ISO 9001/2015

C:\L:\7500\7552\Progettazione\Elettrico\Progetto_definitivo\Elaborati_grafici\PL\7552_E-E-T41#blocchi_riv._inc.dwg